
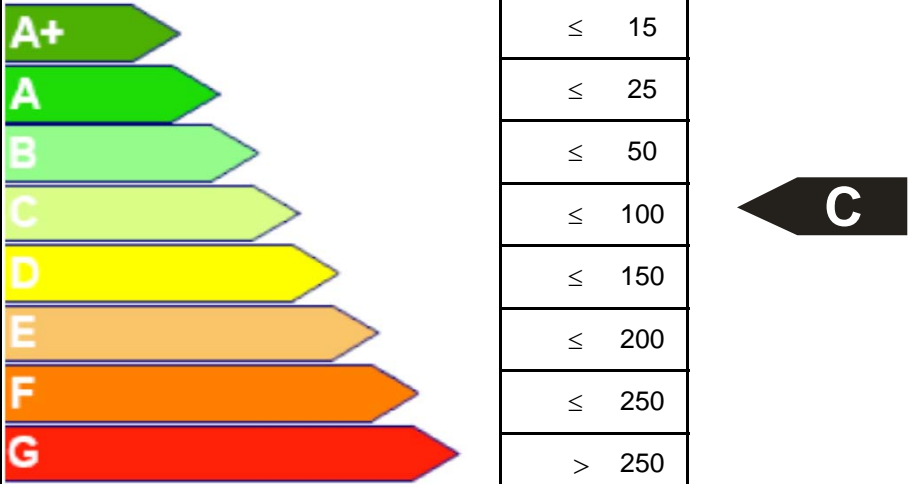


Образац Енергетског пасоша

ЕНЕРГЕТСКИ ПАСОШ ЗА СТАМБЕНЕ ЗГРАДЕ

Енергетски пасош за стамбене зграде	фотографија зграде					
	ЗГРАДА				<input checked="" type="checkbox"/> нова <input type="checkbox"/> постојећа	
	Категорија зграде				1. Зграда са једним станом ②. Зграда са више станова	
	Место, адреса:				Крагујевац Ул. Михаила Ивеше бр. 13 Б	
	Катастарска парцела:				КП 3557, Крагујевац 3	
	Власник/инвеститор/правни заступник:				Антић Инвестиције Консалтинг д.о.о	
	Извођач:				ГП "Раша Градња" д.о.о	
	Година изградње:				2013. год.	
	Година реконструкције/ енергетске санације:				/	
	Нето површина A_N [m ²]:				445.42	
	Прорачун		$Q_{H,nd,rel}$ [%]	$Q_{H,nd}$ [kWh/(m ² a)]		
			71	42		
	<p>Подаци о лицу које је издало енергетски пасош</p> <p>Овлашћена организација: Енарх д.о.о, Крагујевац</p> <p>Потпис овлашћеног лица и печат организације:</p> <p style="text-align: center;">М.П.</p> <p>_____</p> <p style="text-align: center;">(потпис)</p> <p>Одговорни инжењер: Чедомир Миловановић, д.и.а</p> <p>Потпис и печат одговорног инжењера ЕЕ :</p> <p style="text-align: center;">М.П.</p> <p>_____</p> <p style="text-align: center;">(потпис)</p>		<p>Број пасоша: 7/14</p> <p>Датум издавања/рок важења:</p>			
			19.02.2014.	10 година		

ЕНЕРГЕТСКИ ПАСОШ ЗА СТАМБЕНЕ ЗГРАДЕ – друга страна

Подаци о згради	
Нето површина зграде унутар термичког омотача A_N [m ²]	445.42
Запремина грејаног дела зграде V_e [m ³]	1744.77
Фактор облика f_θ [m ⁻¹]	0.70
Средњи коефицијент трансмисионог губитка топлоте H'_T [W/(m ² K)]	0.37
Годишња потребна топлота за грејање $Q_{H,nd}$ [kWh/(m ² a)]	42
Климатски подаци	
Локација	Крагујевац
Број степен дана грејања HDD	2610
Број дана грејне сезоне HD	180
Средња температура грејног периода $\theta_{H,mm}$ [°C]	5.5
Унутрашња пројектна температура за зимски период $\theta_{H,i}$ [°C]	20

Подаци о термотехничким системима у згради	
Систем за грејање (локални, етажни, централни, даљински)	централни
Топлотни извор	ОИЕ - енергија земље
Систем за припрему СТВ (локални, централни, даљински)	локални
Топлотни извор за СТВ	електрична енергија
Систем за хлађење (локални, етажни, централни, даљински)	централни
Извор енергије који се користи за хлађење	ОИЕ - енергија земље
Вентилација (природна, механичка, механичка са рекуперацијом)	природна, механичка
Извор енергије за вентилацију	електрична енергија
Врста и начин коришћења система са обновљивим изворима	енергија земље за грејање и хлађење
Удео ОИЕ у потребној топлоти за грејање и СТВ [%]	100% за грејање, 0% за СТВ

Подаци о термичком омотачу зграде		U [W/(m ² K)]	U_{max} [W/(m ² K)]	Испуњено
Спољни зидови	СЗ-1	0.215	0.300	Да
	СЗ-2	0.190	0.300	Да
	СЗ-3	0.198	0.300	Да
	СЗ-4	0.176	0.300	Да
	СЗ-5	0.216	0.300	Да
Зид на дилатацији (између зграда)	ЗД-1	0.321	0.350	Да
	ЗД-2	0.284	0.350	Да
Раван кров изнад грејаног простора	РК-1	0.146	0.150	Да
Кос кров изнад грејаног простора	КК	0.146	0.150	Да
Међуспратна конструкција изнад спољног простора	МК-1	0.194	0.200	Да
	МК-2	0.198	0.200	Да
Прозори, балконска врата грејаних просторија	ПР-1	1.319	1.500	Да
Кровни прозори	КП	1.223	1.500	Да
Унутрашња врата према негрејаном простору	УВ-1	0.468	1.600	Да
Зид према негрејаном простору	ЗН-1	0.284	0.400	Да
	ЗН-2	0.381	0.400	Да
Међуспратна конструкција испод негрејаног простора	МНТ-1	0.111	0.300	Да
Међуспратна конструкција изнад негрејаног простора (подрума)	МНП-1	0.277	0.300	Да
	МНП-2	0.285	0.300	Да

ЕНЕРГЕТСКИ ПАСОШ ЗА СТАМБЕНЕ ЗГРАДЕ – трећа страна

Подаци о систему грејања	
Уређај који се користи као извор (котао, топлотна подастаница, топлотна пумпа)	топлотна пумпа
Инсталирани капацитет [kW]	80
Ефикасност, степен корисности [%]	98
Година уградње	2013
Енергент	енергија земље
Доња топлотна моћ [kWh/kg] [kWh/m ³]	-
Емисија CO ₂ [kg/m ² a]	29.8

Подаци о начину регулације	
Аутоматска регулација рада котла/извора (да / не)	Да
Централна регулација топлотног учинка (да / не)	Да
Локална регулација топлотног учинка (да / не)	Да
Дневни прекид у раду система (сати у дану)	8
Недељни прекид у раду система (дана у недељи)	0
Сезонски прекид у раду система (дана у сезони)	0

Подаци о губицима топлоте	[kW]
Трансмисиони губици кроз нетранспарентни део омотача зграде	2.931
Трансмисиони губици кроз прозоре и врата	1.778
Вентилациони губици кроз прозоре и врата	2.813
Укупни губици топлоте	7.523

Енергетске потребе зграде	[kWh/a]	[kWh/m ² a]
Годишња потребна топлота за грејање, $Q_{H,nd}$	18896	42.4
Годишња потребна топлота за припрему СТВ, Q_w	8908	20.0
Годишњи топлотни губици система за грејање, $Q_{H,ls}$	779	1.7
Годишњи топлотни губици система за припрему СТВ, $Q_{w,ls}$	891	2.0
Годишња потребна топлотна енергија, Q_H	29474	66.2
Годишња испоручена енергија, E_{del}	29690	66.7
Годишња примарна енергија, E_{prim}	27006	60.6
Годишња емисија CO ₂ [kg/a] [kg/m ² a]	13270	29.8

Подаци о измереној потрошњи енергије	[kWh/a]	[kWh/m ² a]
Годишња измерена топлота за грејање		
Годишња измерена топлота за припрему СТВ		
Годишња измерена топлотна енергија		
Годишња измерена електрична енергија		

Предлог мера за унапређење енергетске ефикасности зграде
1. Постављање додатних плоча камене вуне на међуспратну конструкцију изнад негрејаног простора (подрума)
2. Постављање додатних полистиренски плоча на зидове ка негрејаном простору (ходнику)
3. Уградња фотонапонских панела за добијање електричне енергије
4. Уградња соларних панела за загревање топле воде
5. Уградња уређаја за мерење потрошене топлотне енергије на нивоу сваке стамбене јединице
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.

Објашњење техничких појмова
<p>Нето површина зграде унутар термичког омотача, A_N [m²], је укупна нето површина грејаног простора зграде.</p>
<p>Запремина грејаног дела зграде, V_e [m³], јесте бруто запремина коју обухвата термички омотач зграде – запремина грејаног простора зграде.</p>
<p>Фактор облика $f_o = A/V_e$, (m⁻¹), је однос између површине термичког омотача зграде (спољне мере) и њиме обухваћене бруто запремине.</p>
<p>Коефицијент трансмисионих губитака топлоте, H_T [W/K], су трансмисиони губици топлоте кроз омотач зграде подељени разликом температура унутрашње и спољне средине.</p>
<p>Период грејања, HD ("heating days") је број дана од почетка до краја грејања зграде. Почетак и крај грејања за сваку локацију одређен је температуром границе грејања, која је обухваћена при одређивању броја Степен дана HDD ("Heating degree days").</p>
<p>Унутрашња пројектна температура, $\theta_{H,i}$ [°C], је задата температура унутрашњег ваздуха грејаног простора у згради.</p>
<p>Средња температура грејног периода, $\theta_{H,mn}$ [°C], је осредњена вредност температуре спољног ваздуха у временском периоду грејне сезоне.</p>
<p>Годишња потребна топлота за грејање зграде, $Q_{H,nd}$ [kWh/a], је рачунски одређена количина топлоте коју грејним системом треба довести у зграду током године да би се обезбедило одржавање унутрашњих пројектних температура.</p>
<p>Годишња потребна топлотна енергија за загревање санитарне топле воде, Q_w [kWh/a], је рачунски одређена количина топлотне енергије коју системом припреме СТВ треба довести током једне године за загревање воде.</p>
<p>Годишња потребна енергија за хлађење зграде, $Q_{C,nd}$ [kWh/a], је рачунски одређена потребна количина топлоте хлађења коју расхладним системом треба одвести из зграде током године да би се обезбедило одржавање унутрашњих пројектних параметара.</p>
<p>Годишња потребна енергија за вентилацију, Q_V [kWh/a], је рачунски одређена потребна енергија за припрему ваздуха системом механичке (принудне) вентилације, делимичне климатизације или климатизације током једне године за одржавање услова комфора у згради.</p>
<p>Годишња потребна енергија за осветљење, E_L [kWh/a], је рачунски одређена количина енергије коју треба довести згради током једне године за осветљење у згради.</p>
<p>Годишња потребна топлотна енергија, Q_H [kWh/a], је збир годишње потребне топлотне енергије и годишњих топлотних губитака система за грејање и припрему санитарне топле воде у згради.</p>
<p>Годишњи топлотни губици система грејања, $Q_{H,ls}$ [kWh/a] су губици енергије система грејања током једне године који се не могу искористити за одржавање унутрашње температуре у згради.</p>
<p>Годишњи топлотни губици система за припрему санитарне топле воде, $Q_{W,ls}$ [kWh/a], су губици енергије система за припрему СТВ током једне године који се не могу искористити за загревање воде.</p>
<p>Годишња испоручена енергија E_{del} [kWh/a], је енергија доведена техничким системима зграде током једне године за покривање енергетских потреба за грејање, хлађење, вентилацију, потрошну топлу воду, расвету и погон помоћних система.</p>
<p>Годишња потребна примарна енергија која се користи у згради, E_{prim} [kWh/a], је збир примарних енергија потребних за рад свих уграђених техничких система за грејање, хлађење, климатизацију, вентилацију и припрему СТВ у периоду једне године.</p>
<p>Годишња емисија угљен диоксида, CO_2 [kg/a], је маса емитованог угљен диоксида у спољну средину током једне године, која настаје као последица енергетских потреба зграде.</p>