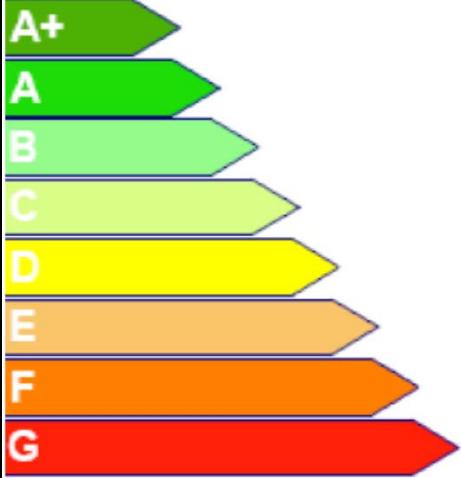
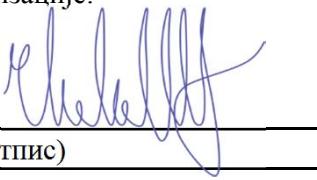



Образац Енергетског пасоша

ЕНЕРГЕТСКИ ПАСОШ ЗА СТАМБЕНЕ ЗГРАДЕ

	ЗГРАДА	<input checked="" type="checkbox"/> нова <input type="checkbox"/> постојећа	
	Категорија зграде	1. Зграда са једним станом 2. Зграда са више станови	
	Место, адреса:	Крагујевац Ул. Копитарева бр. 5	
	Катастарска парцела:	КП 10492, Крагујевац 4	
	Власник/инвеститор/правни заступник:	ПД "Анђелковић Славољуб" д.о.о	
	Извођач:	ПД "Анђелковић Славољуб" д.о.о	
	Година изградње:	2014	
	Година реконструкције/енергетске санације:	/	
	Нето површина A_N [m ²]:	1689.16	
Енергетски пасош за стамбене зграде	Прорачун	$Q_{H,nd,rel}$ [%]	$Q_{H,nd}$ [kWh/(m ² a)]
		69	41
	A+	≤ 15	
	A	≤ 25	
	B	≤ 50	
	C	≤ 100	
	D	≤ 150	
	E	≤ 200	
	F	≤ 250	
G	> 250		
Подаци о лицу које је издало енергетски пасош			
Овашћена организација:			
Потпис овлашћеног лица и печат организације:	 М.П.		
(потпис)			
Одговорни инжењер:			
Потпис и печат одговорног инжењера ЕЕ :	 М.П.		
(потпис)			
Број пасоша:	26.03.2014.	Датум издавања/рок важења:	10 година

ЕНЕРГЕТСКИ ПАСОШ ЗА СТАМБЕНЕ ЗГРАДЕ – друга страна

Подаци о згради				
Нето површина зграде унутар термичког омотача A_N [m ²]				1689.16
Запремина грејаног дела зграде V_e [m ³]				6263.79
Фактор облика f_θ [m ⁻¹]				0.47
Средњи коефицијент трансмисионог губитка топлоте H'_T [W/(m ² K)]				0.43
Годишња потребна топлота за грејање $Q_{H,nd}$ [kWh/(m ² a)]				41
Климатски подаци				
Локација				Крагујевац
Број степен дана грејања HDD				2610
Број дана грејне сезоне HD				180
Средња температура грејног периода $\theta_{H,mn}$ [°C]				5.5
Унутрашња проектна температура за зимски период $\theta_{H,i}$ [°C]				20
Подаци о термотехничким системима у згради				
Систем за грејање (локални, етажни, централни, даљински)				централни
Топлотни извор				земни гас
Систем за припрему СТВ (локални, централни, даљински)				локални
Топлотни извор за СТВ				земни гас
Систем за хлађење (локални, етажни, централни, даљински)				локални
Извор енергије који се користи за хлађење				електрична енергија
Вентилација (природна, механичка, механичка са рекуперацијом)				природна, механичка
Извор енергије за вентилацију				електрична енергија
Врста и начин коришћења система са обновљивим изворима				-
Удео ОИЕ у потребној топлоти за грејање и СТВ [%]				0%
Подаци о термичком омотачу зграде			U [W/(m ² K)]	U_{max} [W/(m ² K)]
Спољни зидови		C3-1	0.300	0.300
		C3-2	0.299	0.300
		C3-3	0.289	0.300
		C3-4	0.286	0.300
Кос кров изнад грејаног простора		KK	0.148	0.150
Међуспратна конструкција изнад спољног простора		MK-1	0.191	0.200
		MK-2	0.194	0.200
Прозори, балконска врата грејаних просторија		ПР-1	1.292	1.500
		ПР-2	1.261	1.500
Спољашња врата		СВ-1	1.243	1.600
Кровни прозори		КП	1.431	1.500
Унутрашња врата према негрејаном простору		УВ-1	1.500	1.600
Зид према негрејаном простору		ЗН-1	0.390	0.400
		ЗН-2	0.365	0.400
		ЗН-3	0.394	0.400
		ЗН-4	0.294	0.400
Међуспратна конструкција испод негрејаног простора (тавана)		МТ-1	0.146	0.300
		МТ-2	0.297	0.300
Међуспратна конструкција изнад негрејаног простора (подрума)		МП-1	0.250	0.300
		МП-2	0.255	0.300
Под на тлу		ПД-1	0.276	0.300
				Да

ЕНЕРГЕТСКИ ПАСОШ ЗА СТАМБЕНЕ ЗГРАДЕ – трећа страна

Подаци о систему грејања	
Уређај који се користи као извор (котао, топлотна подастаница, топлотна пумпа)	комби бојлер
Инсталисани капацитет [kW]	80
Ефикасност, степен корисности [%]	86
Година уградње	2014
Енергент	земни гас
Доња топлотна моћ [kWh/kg] [kWh/m ³]	-
Емисија CO ₂ [kg/m ² a]	17.1

Подаци о начину регулације	
Аутоматска регулација рада котла/извора (да / не)	Да
Централна регулација топлотног учинка (да / не)	Да
Локална регулација топлотног учинка (да / не)	Не
Дневни прекид у раду система (сати у дану)	8
Недељни прекид у раду система (дана у недељи)	0
Сезонски прекид у раду система (дана у сезони)	0

Подаци о губицима топлоте	[kW]
Трансмисиони губици кроз нетранспарентни део омотача зграде	8.279
Трансмисиони губици кроз прозоре и врата	5.568
Вентилациони губици кроз прозоре и врата	11.235
Укупни губици топлоте	25.082

Енергетске потребе зграде	[kWh/a]	[kWh/m ² a]
Годишња потребна топлота за грејање, $Q_{H,nd}$	69709	41.3
Годишња потребна топлота за припрему СТВ, Q_W	33783	20.0
Годишњи топлотни губици система за грејање, $Q_{H,ls}$	23034	13.6
Годишњи топлотни губици система за припрему СТВ, $Q_{W,ls}$	3378	2.0
Годишња потребна топлотна енергија, Q_H	129905	76.9
Годишња испоручена енергија, E_{del}	130193	77.1
Годишња примарна енергија, E_{prim}	143615	85.0
Годишња емисија CO ₂ [kg/a] [kg/m ² a]	28961	17.1

Подаци о измереној потрошњи енергије	[kWh/a]	[kWh/m ² a]
Годишња измерена топлота за грејање		
Годишња измерена топлота за припрему СТВ		
Годишња измерена топлотна енергија		
Годишња измерена електрична енергија		

ЕНЕРГЕТСКИ ПАСОШ ЗА СТАМБЕНЕ ЗГРАДЕ – четврта страна

Предлог мера за унапређење енергетске ефикасности зграде

1. Постављање додатних плача камене вуне на спољне зидове који су на граничној вредности дозвољеног коефицијента топлотне проводљивости U .
2. Постављање додатних полистиренски плача на зидове ка негрејаном простору (ходнику)
3. Уградња фотонапонских панела за добијање електричне енергије
4. Уградња соларних панела за загревање топле воде
5. Уградња термостатских вентила на радијаторе ради финијег регулисања собних температура
- 6.
- 7.
- 8.
- 9.
- 10.
- 11.
- 12.
- 13.
- 14.
- 15.
- 16.
- 17.
- 18.
- 19.
- 20.

ЕНЕРГЕТСКИ ПАСОШ ЗА СТАМБЕНЕ ЗГРАДЕ – пета страна

Објашњење техничких појмова

Нето површина зграде унутар термичког омотача , A_N [m^2], је укупна нето површина грејаног простора зграде.

Запремина грејаног дела зграде , V_e [m^3], јесте бруто запремина коју обухвата термички омотач зграде – запремина грејаног простора зграде.

Фактор облика $f_o = A/V_e$, (m^{-1}), је однос између површине термичког омотача зграде (спољне мере) и њиме обухваћене бруто запремине.

Коефицијент трансмисионих губитака топлоте , H_T [W/K], су трансмисиони губици топлоте кроз омотач зграде подељени разликом температуре унутрашње и спољне средине.

Период грејања , HD ("heating days ") је број дана од почетка до краја грејања зграде. Почетак и крај грејања за сваку локацију одређен је температуром границе грејања, која је обухваћена при одређивању броја Степен дана HDD ("Heating degree days ").

Унутрашња пројектна температура, $\theta_{H,i}$ [$^{\circ}C$], је задата температура унутрашњег ваздуха грејаног простора у згради.

Средња температура грејног периода, $\theta_{H,mn}$ [$^{\circ}C$], је осредњена вредност температуре спољног ваздуха у временском периоду грејне сезоне.

Годишња потребна топлота за грејање зграде, $Q_{H,nd}$ [kWh/a], је рачунски одређена количина топлоте коју грејним системом треба довести у зграду током године да би се обезбедило одржавање унутрашњих пројектних температура.

Годишња потребна топлотна енергија за загревање санитарне топле воде, Q_W [kWh/a], је рачунски одређена количина топлотне енергије коју системом припреме СТВ треба довести током једне године за загревање воде.

Годишња потребна енергија за хлађење зграде, $Q_{C,nd}$ [kWh/a], је рачунски одређена потребна количина топлоте хлађења коју расхладним системом треба одвести из зграде током године да би се обезбедило одржавање унутрашњих пројектних параметара.

Годишња потребна енергија за вентилацију, Q_V [kWh/a], је рачунски одређена потребна енергија за припрему ваздуха системом механичке (принудне) вентилације, делимичне климатизације или климатизације током једне године за одржавање услова комфора у згради.

Годишња потребна енергија за осветљење, E_L [kWh/a], је рачунски одређена количина енергије коју треба довести згради током једне године за осветљење у згради.

Годишња потребна топлотна енергија, Q_H [kWh/a], је збир годишње потребне топлотне енергије и годишњих топлотних губитака система за грејање и припрему санитарне топле воде у згради.

Годишњи топлотни губици система грејања, $Q_{H,ls}$ [kWh/a] су губици енергије система грејања током једне године који се не могу искористити за одржавање унутрашње температуре у згради.

Годишњи топлотни губици система за припрему санитарне топле воде, $Q_{W,ls}$ [kWh/a], су губици енергије система за припрему СТВ током једне године који се не могу искористити за загревање воде.

Годишња испоручена енергија E_{del} [kWh/a], је енергија доведена техничким системима зграде током једне године за покривање енергетских потреба за грејање, хлађење, вентилацију, потрошну топлу воду, расвету и погон помоћних система.

Годишња потребна примарна енергија која се користи у згради, E_{prim} [kWh/a], је збир примарних енергија потребних за рад свих угађених техничких система за грејање, хлађење, климатизацију, вентилацију и припрему СТВ у периоду једне године.

Годишња емисија угљен диоксида, CO_2 [kg/a], је маса емитованог угљен диоксида у спољну средину током једне године, која настаје као последица енергетских потреба зграде.